令和８年度　上野最終処分場の維持管理状況

1 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

項　目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
種　類	埋立ごみ	埋立ごみ	埋立ごみ	埋立ごみ	埋立ごみ	埋立ごみ							
数量(t)	539.80	463.28	320.88	427.26	350.96	274.66							2,376.84

2 定期点検に関する事項

対象	項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	主な点検項目
擁壁等（えん堤）	点検日	4月30日	5月29日	6月30日	7月31日	8月31日	9月30日							・形状の目視確認　・覆土の崩れ、流出
	点検結果	良好	良好	良好	良好	良好	良好							・ごみの露出
遮水工	点検日	4月30日	5月29日	6月30日	7月31日	8月31日	9月30日							・シートの破損、亀裂・シート保護の状況
	点検結果	良好	良好	良好	良好	良好	良好							・突起物の排除
調整槽	点検日	4月30日	5月29日	6月30日	7月31日	8月31日	9月30日							・躯体の目視確認　・点検歩廊の状況
	点検結果	良好	良好	良好	良好	良好	良好							・流入管部の状況
浸出液処理設備	点検日	4月30日	5月29日	6月30日	7月31日	8月31日	9月30日							・計装設備　・脱水設備
	点検結果	良好	良好	良好	良好	良好	良好							・他電気、機械設備
浸出液処理設備に設けられた導水管又は配管	点検日	4月30日	5月29日	6月30日	7月31日	8月31日	9月30日							・亀裂、破損の有無　・沈下、目詰まり
	点検結果	良好	良好	良好	良好	良好	良好							
是正措置月日及び是正内容		措置不要	措置不要	措置不要	措置不要	措置不要	措置不要							

3 水質検査に関する事項（一月に一回以上測定する項目）

対象（採取場所）	項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水※（地下水集排水設備上流側）	採取日	－	4月17日	5月22日	6月19日	7月17日	8月21日	9月18日						
	結果の得られた月日	－	5月14日	6月15日	7月14日	8月27日	9月14日	10月20日						
	電気伝導率(mS/m)	－	58	53	58	55	55	52						
	塩化物イオン(mg/ℓ)	－	18	23	21	17	16	14						
地下水※（地下水集排水設備下流側）	採取日	－	4月17日	5月22日	6月19日	7月17日	8月21日	9月18日						
	結果の得られた月日	－	5月14日	6月15日	7月14日	8月27日	9月14日	10月20日						
	電気伝導率(mS/m)	－	53	48	59	59	58	64						
	塩化物イオン(mg/ℓ)	－	26	25	30	35	39	63						
放流水（放流ピット）	採取日	－	4月17日	5月22日	6月19日	7月17日	8月21日	9月18日						
	結果の得られた月日	－	5月14日	6月15日	7月14日	8月27日	9月14日	10月20日						
	pH（水素イオン濃度）	5.8～8.6	7.5	7.8	7.8	7.2	7.8	7.4						
	生物化学的酸素要求量(mg/ℓ)	20以下	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.1						
	化学的酸素要求量(mg/ℓ)	20以下	1.9	1.3	2.1	1.3	2.1	3.0						
	浮遊物質量(mg/ℓ)	10以下	8.8	10	9.7	10	7.5	<1.0						
是正措置月日及び是正内容			措置不要	措置不要	措置不要	措置不要	措置不要	措置不要						

※ 別紙「上野最終処分場における地下水集排水設備からの地下水の採取位置図」参照

4 水質検査に関する事項（一年に一回以上測定する項目）

対象（採取場所）		放流水(放流ピット)
採取月日		7月17日
結果の得られた月日		8月27日
項目	基準値	測定結果
アルキル水銀化合物(mg/ℓ)	検出されないこと	<0.0005
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物(mg/ℓ)	0.005以下	<0.0005
カドミウム及びその化合物(mg/ℓ)	0.03以下	<0.003
鉛及びその化合物(mg/ℓ)	0.1以下	<0.01
有機燐化合物(mg/ℓ)	1以下	<0.1
六価クロム化合物(mg/ℓ)	0.2以下	<0.02
砒素及びその化合物(mg/ℓ)	0.1以下	<0.01
シアン化合物(mg/ℓ)	1以下	<0.1
ポリ塩化ビフェニル(PCB)(mg/ℓ)	0.003以下	<0.0005
トリクロロエチレン(mg/ℓ)	0.1以下	<0.001
テトラクロロエチレン(mg/ℓ)	0.1以下	<0.001
ジクロロメタン(mg/ℓ)	0.2以下	<0.002
四塩化炭素(mg/ℓ)	0.02以下	<0.0002
1,2-ジクロロエタン(mg/ℓ)	0.04以下	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン(mg/ℓ)	1以下	<0.001
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/ℓ)	0.4以下	<0.002
1,1,1-トリクロロエタン(mg/ℓ)	3以下	<0.001
1,1,2-トリクロロエタン(mg/ℓ)	0.06以下	<0.006
1,3-ジクロロプロペン(mg/ℓ)	0.02以下	<0.002
チウラム(mg/ℓ)	0.06以下	<0.006
シマジン(mg/ℓ)	0.03以下	<0.003
チオベンカルブ(mg/ℓ)	0.2以下	<0.02
ベンゼン(mg/ℓ)	0.1以下	<0.01
セレン及びその化合物(mg/ℓ)	0.1以下	<0.01
1,4-ジオキサン(mg/ℓ)	0.5以下	<0.005
ほう素及びその化合物(mg/ℓ)	50以下	0.9
ふっ素及びその化合物(mg/ℓ)	15以下	<0.8
アンモニア，アンモニウム化合物，亜硝酸化合物及び硝酸化合物(mg)	200以下	13
n-ヘキサン抽出物質(鉱油)(mg/ℓ)	5以下	<1.0
n-ヘキサン抽出物質(動植物油脂類)(mg/ℓ)	30以下	<1.0
フェノール類含有量(mg/ℓ)	5以下	<0.5
銅含有量(mg/ℓ)	3以下	<0.05
亜鉛含有量(mg/ℓ)	2以下	0.01
溶解性鉄含有量(mg/ℓ)	10以下	0.06
溶解性マンガン含有量(mg/ℓ)	10以下	0.05
クロム含有量(mg/ℓ)	2以下	<0.05
大腸菌数(コロニー形成単位/mℓ)	800以下	0
燐含有量（T-P)	-	1.1
ダイオキシン類(pg-TEQ/ℓ)	10以下	0

対象（採取場所）		地下水※ (地下水集排水設備 下流側)
採取月日		7月17日
結果の得られた月日		8月27日
項目	基準値	測定結果
アルキル水銀化合物(mg/ℓ)	検出されないこと	<0.0005
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物(mg/ℓ)	0.0005以下	<0.0005
カドミウム及びその化合物(mg/ℓ)	0.003以下	<0.0003
鉛及びその化合物(mg/ℓ)	0.01以下	<0.005
六価クロム化合物(mg/ℓ)	0.02以下	<0.002
砒素及びその化合物(mg/ℓ)	0.01以下	<0.001
シアン化合物(mg/ℓ)	検出されないこと	<0.1
ポリ塩化ビフェニル(PCB)(mg/ℓ)	検出されないこと	<0.0005
トリクロロエチレン(mg/ℓ)	0.01以下	<0.001
テトラクロロエチレン(mg/ℓ)	0.01以下	<0.001
ジクロロメタン(mg/ℓ)	0.02以下	<0.001
四塩化炭素(mg/ℓ)	0.002以下	<0.0002
1,2-ジクロロエタン(mg/ℓ)	0.004以下	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン(mg/ℓ)	0.1以下	<0.001
1,2-ジクロロエチレン(mg/ℓ)	0.04以下	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン(mg/ℓ)	1以下	<0.001
1,1,2-トリクロロエタン(mg/ℓ)	0.006以下	<0.0006
1,3-ジクロロプロペン(mg/ℓ)	0.002以下	<0.0002
チウラム(mg/ℓ)	0.006以下	<0.0006
シマジン(mg/ℓ)	0.003以下	<0.0003
チオベンカルブ(mg/ℓ)	0.02以下	<0.002
ベンゼン(mg/ℓ)	0.01以下	<0.001
セレン及びその化合物(mg/ℓ)	0.01以下	<0.001
1,4-ジオキサン	0.05以下	<0.005
クロロエチレン	0.002以下	<0.0002
ダイオキシン類(pg-TEQ/ℓ)	1以下	0.061

※ 別紙「上野最終処分場における地下水集排水設備からの地下水の採取位置図」参照

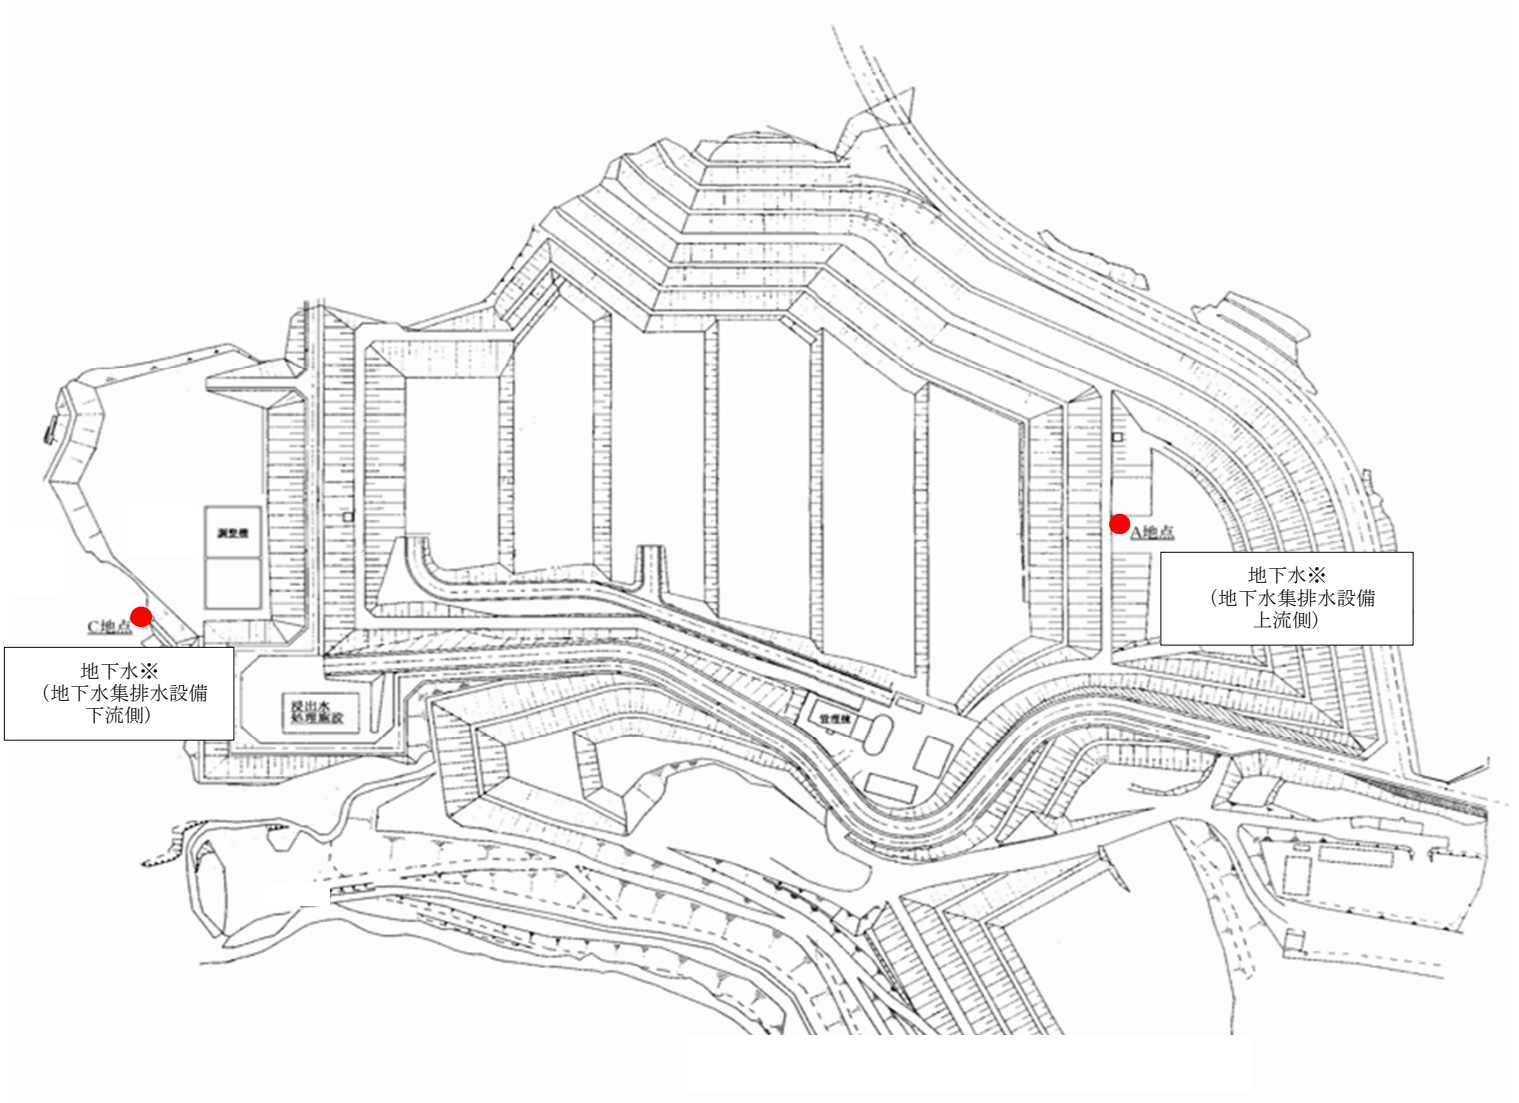

上野最終処分場における地下水集排水設備からの地下水の採取位置図